


LEGENDA	
	APPARECCHIO A PLAFONE LED 14W, DIM 375MM, FLUSSO NOMINALE 2100LM FLUSSO APPARECCHIO 1512LM, IP65, 3000K
	APPARECCHIO A PLAFONE LED 8W, DIM 375MM, FLUSSO NOMINALE 1260LM FLUSSO APPARECCHIO 897LM, IP65, 3000K
	APPARECCHIO STAGNO IP 66 A PLAFONE LED 37W, DIM 92X115X92MM, FLUSSO NOMINALE 6109 LM FLUSSO APPARECCHIO 4722LM, 3000K
	APPARECCHIO STAGNO IP 66 A PLAFONE LED 72W, DIM 92X145X92MM, FLUSSO NOMINALE 11856LM FLUSSO APPARECCHIO 9603LM, 3000K
	APPARECCHIO STAGNO IP 66 A PLAFONE LED 28W, DIM 92X145X92MM, FLUSSO NOMINALE 4438LM FLUSSO APPARECCHIO 3594LM, 3000K
	PROIETTORE LED 300W, FLUSSO LUMINOSO 34730LM, 4000K, IP66 (ottica asimmetrica)
	LAMPADA LED 17W, DIM 190X230X70MM, FLUSSO LUMINOSO 2000LM, IP40, 2700K
	LAMPADA LED 32W, DIM 290X325X80MM, FLUSSO LUMINOSO 4000LM, IP40, 2700K
	CORPO ILLUMINANTE ARTISTICO - SOSTITUZIONE LAMPADA
	CORPO ILLUMINANTE A PARETE O SOFFITTO NON OGGETTO DI INTERVENTO

LEGENDA	
	CORPO ILLUMINANTE EMERGENZA NON OGGETTO DI INTERVENTO

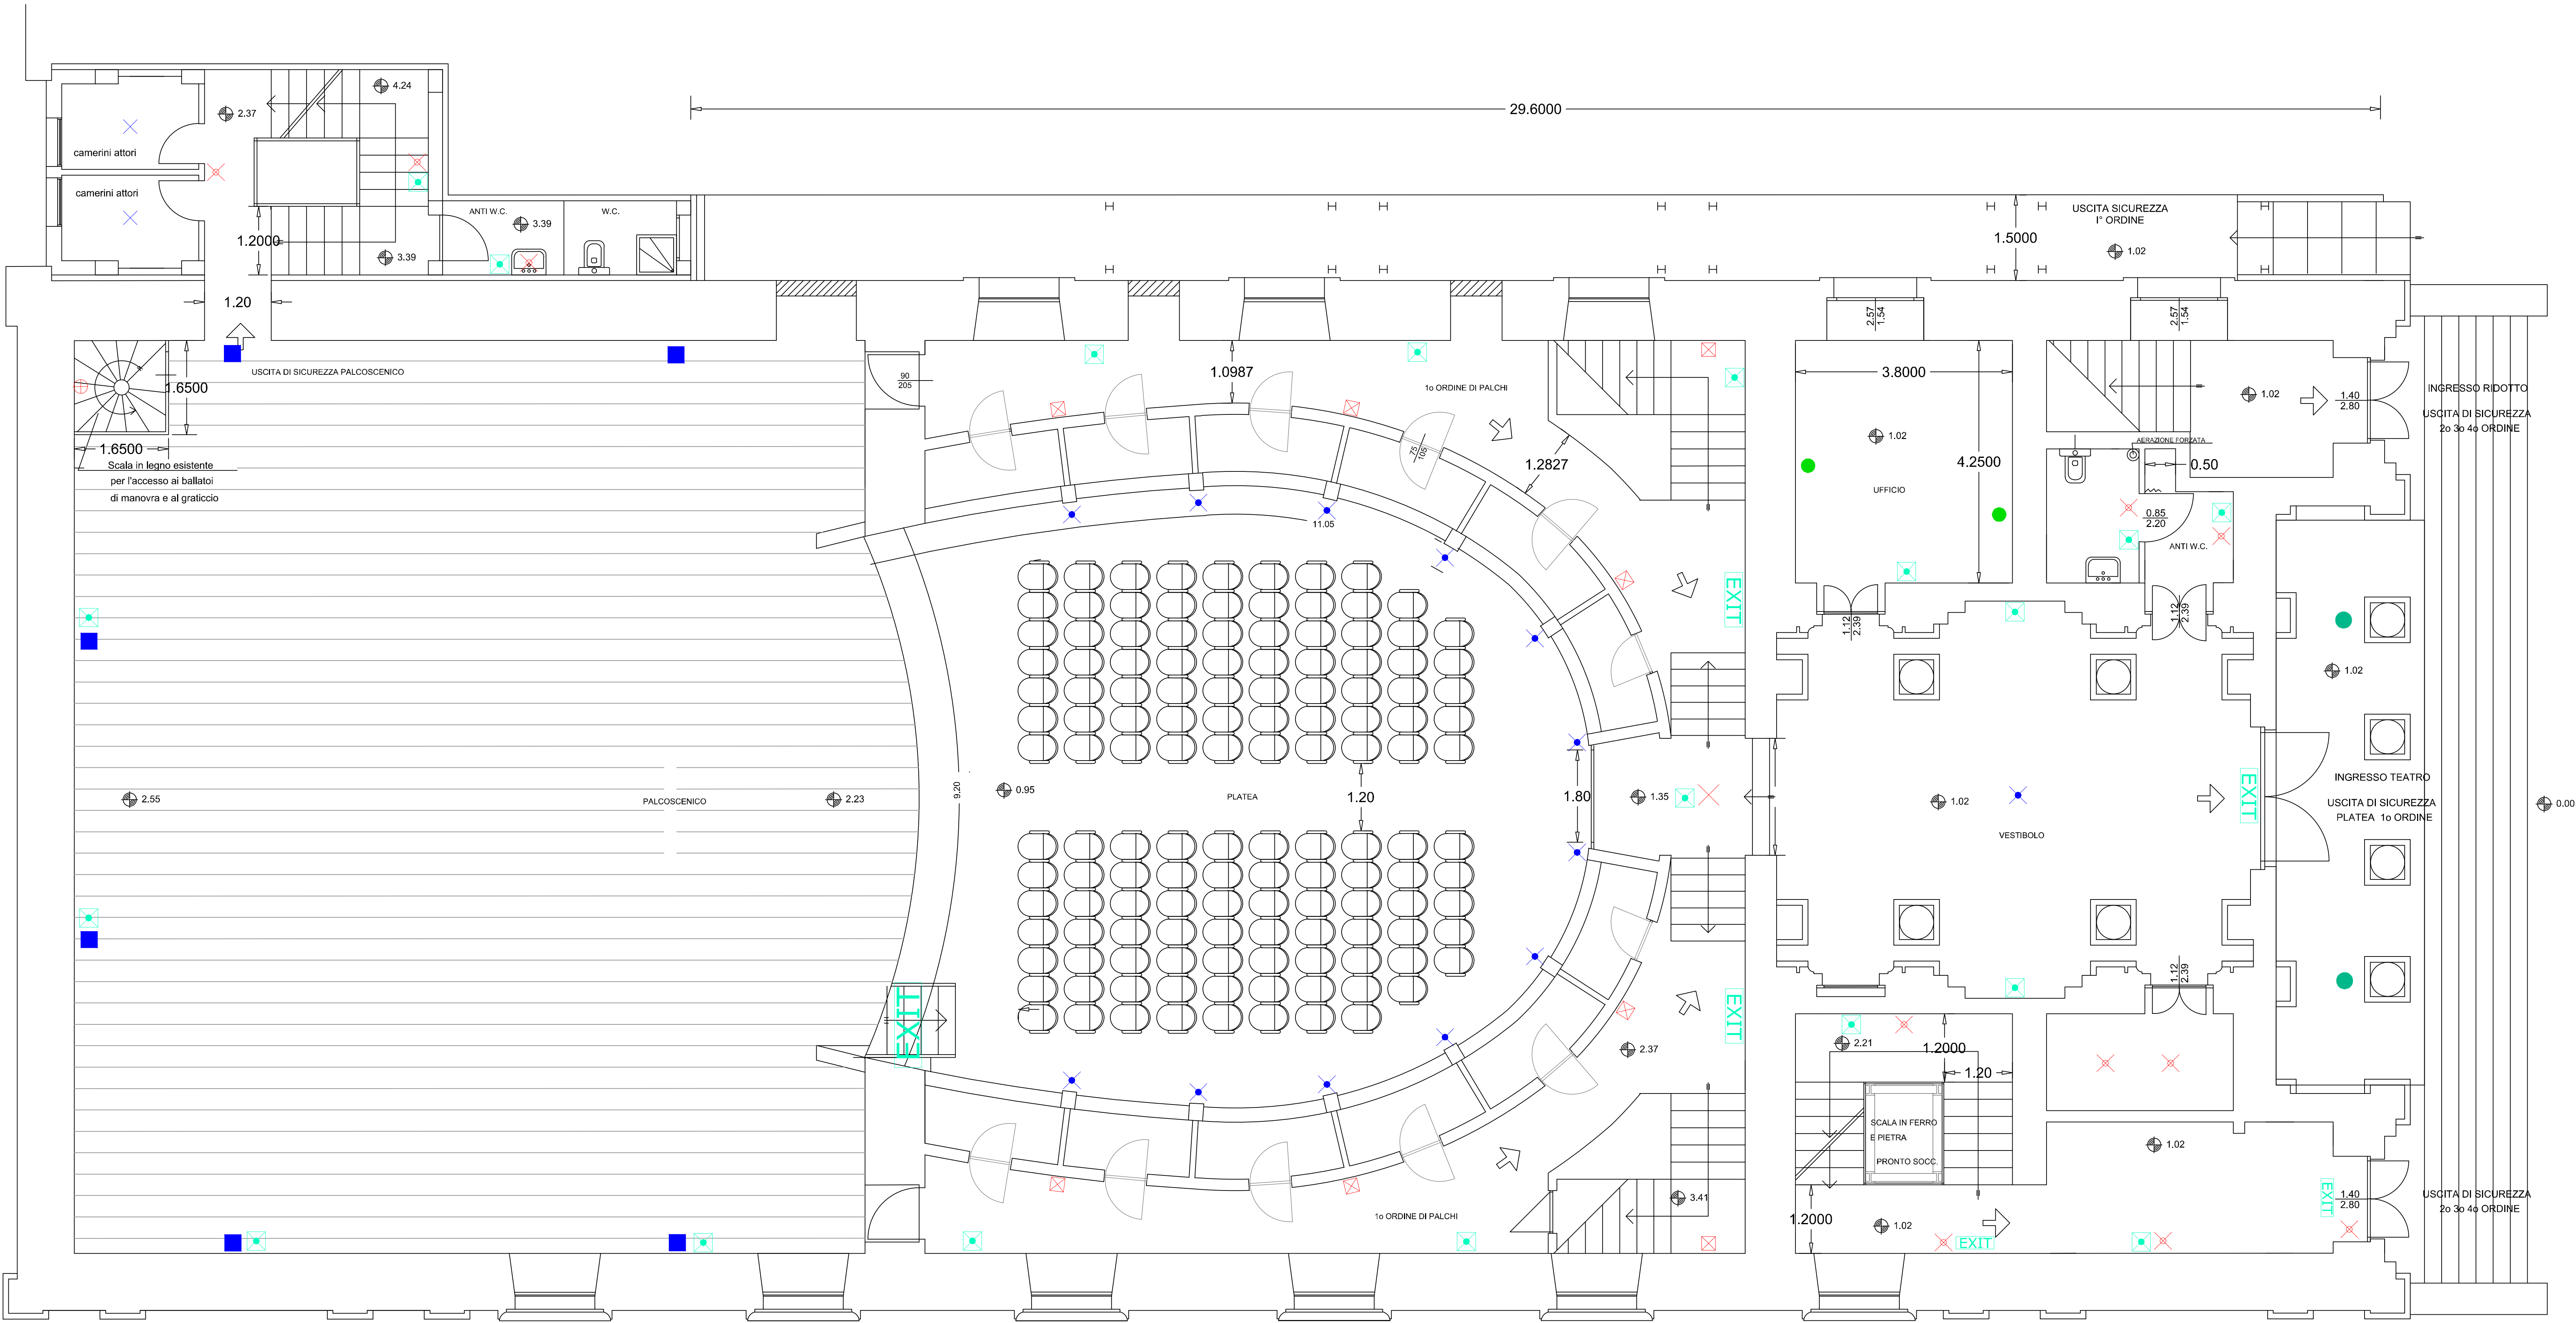

PIANTA PALCHI 1° FILA - SCALA 1:50

UNIONE EUROPEA  
FESR

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE  
SICILIANA

PO FESR SICILIA  
2014-2020

ORGANISMO INTERMEDIO  
AUTORITÀ URBANA  
COMUNE DI GELA

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020  
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita"

Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici

Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo

COMUNE DI VITTORIA  
Direzione C.U.C., Lavori Pubblici e Provveditorato

COMUNE DI VITTORIA  
Direzione C.U.C. - LAVORI PUBBLICI - PROVVEDITORATO

Validazione Progetto Esecutivo

Approvazione n° 20/2022 del 05.06.2022

Visto il verbale di Verifica in pari data, si valida il Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e si approva in linea tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello L.P. n° 1/2011 e ss.mm.ii.

Vittoria, lì 05.08.2022

Il R.U.P. Arch. Giancarlo Eterno

Timbri

Efficientamento energetico del Teatro Comunale di Vittoria

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA PALCHI 1° FILA - STATO DI PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

E-09-EG

Data progetto:	26/04/2022	REV:		Scala:	1:50
----------------	------------	------	--	--------	------

Progetto Architettonico e Direzione Lavori: Arch. Roberto Cosentino	Coordinatore Sicurezza Esecuzione: Ing. Alfio Cavallaro	SUPPORTO R.U.P. : EUPRO srl
Progetto Antincendio: ECTEC s.r.l.s	Collaudo T/A, Tecnico Funzionale Impianti e Attestazione Prestazione Energetica	R.U.P. : Arch. Giancarlo Eterno
Progetto e Direzione Lavori Impianti (termico, elettrico e diagnosi energetica) Dott. Ing. Giovanni Vaccarino	Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria	